



SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige

Handläggande organ

BST - BYGGSTANDARDISERINGEN

SVENSK STANDARD SS 83 13 34

Fastställd

1989-09-13

Utgåva

1

Sida

1 (2)

SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA STANDARDPUBLIKATIONER ©

Takskydd — Tak- och väggluckor — Funktionskrav

Roof safety — Hatches — Functional requirements

1 Omfattning och tillämpning

Denna standard anger funktionskrav för tak- och väggluckor avsedda att användas vid tillträde till tak eller in i en skorsten. Standarden anger också anordningar för att göra luckor tillgängliga.

2 Mått

Vid taklutning upp till 45° skall luckan ha dagermåttan minst 600 mm x 600 mm. Vid större taklutning och i vägg skall den ha måtten minst 600 mm x 800 mm. (Måttet 800 mm gäller i höjddled.)


3 Placering

Luckan placeras så att den i öppet läge ej hindrar passage genom öppningen.

4 Tillgänglighet

Passage till lucka skall ha golv och takhöjden minst 2 m (vid ombyggnad minst 1,5 m) och bredden minst 0,5 m. Erforderlig belysning skall finnas.

Med nivåskillnad avses i detta avsnitt avståndet från luckans underkant till golv (se figur 1).

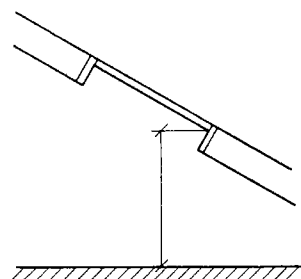


Figur 1

4.1 Taklucka


Taklucka får inte placeras så att nivåskillnaden blir mindre än 1,2 m.

Är nivåskillnaden 1,2 - 3 m skall en fast eller fällbar stega finnas vid luckan. (Se figur 2.)

Är nivåskillnaden mer än 3 m skall en plattform anordnas i anslutning till luckan. Plattformen skall ha måtten minst 1,2 m x 1,5 m och kunna nås via en trappa. Nivåskillnaden mellan luckan och plattformen skall vara 1,5 - 2 m och mellan luckan och plattformen skall det finnas en fast eller fällbar stega. (Se figur 3.)

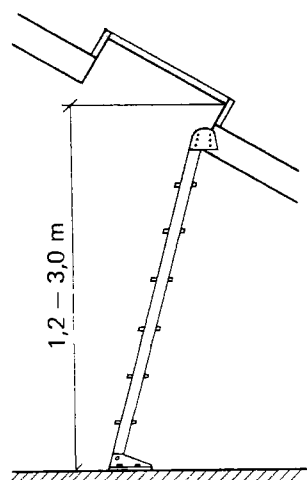

Figur 2

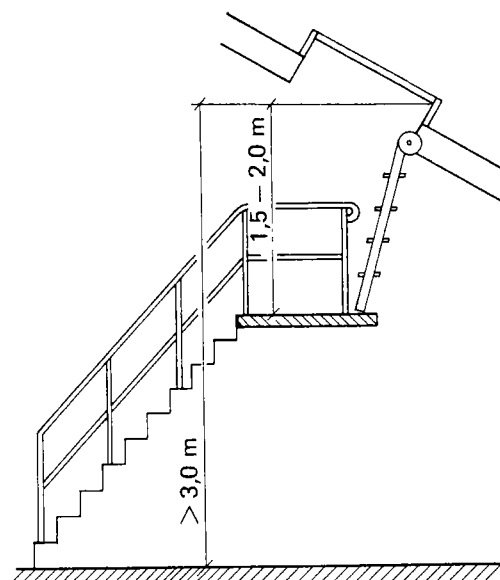

Figur 3

För en lucka i tak som lutar mer än 70° gäller samma regler som för vägglucka. (Se avsnitt 4.2.)

4.2 Vägglucka

Är nivåskillnaden mindre än 0,6 m behövs inga hjälpanordningar.

Är nivåskillnaden större än 0,6 m skall en plattform anordnas i anslutning till luckan. Plattformen skall ha måtten 1,5 x 1,5 m och kunna nås via en trappa. Nivåskillnaden mellan plattformen och luckan skall vara mindre än 0,6 m.

5 Utformning

Taklucka skall öppnas utåt.

Om luckan har ett fönster skall detta utföras av härdat eller trådarmerat glas eller av plast.